

試験成績書

試験成績書番号: 05TR-K0456

受付日及び受付番号: 平成18年 2月22日(D05K0315)

申込者: 有限会社 EST
兵庫県姫路市広畑区西蒲田642-1

製品名: 電気髪ごて

製品の型: Pro styling Care+(PSC3869RJ)
A's style EX (A32585J)

製品の定格: Pro styling Care+(PSC3869RJ):100V 150W 50-60Hz
A's style EX (A32585J):100V 100W 50-60Hz

適用規格: 指定
電気用品の技術上の基準を定める省令
(昭和37年通商産業省令第85号;平成16年10月改正)
第1項 別表第八1及び2(16)ハ

試験結果: 別紙のとおり

平成18年 3月17日

財団法人 電気安全環境研究所(JET)

関西事業所長 藤井 広和



試験実施場所: 財団法人 電気安全環境研究所

東京事業所

〒151-8545

東京都渋谷区代々木5-14-12

横浜事業所

〒230-0004

神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30

関西事業所

〒661-0974

兵庫県尼崎市若王寺3-9-1

試験品受取日:平成18年 2月22日

試験実施日:平成18年 3月 7日

試験実施者: 石田良春
石田 良春

確認者: 肥後利明
肥後 利明

試験項目の判定:

N (. A .) : 該当しない試験項目

P (a s s) : 適合した試験項目

F (a i l) : 適合しない試験項目

— : 適用しなかった試験項目(依頼者の指定による)

一般注意事項:

- ・この試験成績書は、試験を行った製品に対してのみ有効である。
- ・この試験成績書を部分複写して使用する場合には、JETの承認を
書面により受けなければならない。

省令第1項 別表第八				
項目	要求事項	試験	結果	判定
2. (16) 電気髪ごて				
イ	構造			N
ロ	絶縁性能			—
ハ	平常温度上昇		(附属の表参照)	
ニ	異常温度上昇 (ネット形)			N
ホ	機械的強度			—

附属の表

2 (16) ハ (口)	平常温度上昇試験 (電気用品の使用の階級 3)	
	試験条件：100V、60Hz、周囲温度 28.5℃ 運転条件：自動温度調節器を最高温度にセットし、こて面を閉じた状態で測定 Pro styling Care+ (PSC3869RJ) は220℃に設定 A's styling Care+ (A52589J) は230℃に設定	
	測定箇所 (熱電温度計法)	測定値 (°C)
	Pro styling Care+ (PSC3869RJ)	—
	こて面中央部 (立上がり時)	234.0
	こて面中央部 (安定時)	216.0
	A's styling Care+ (A52589J)	—
	こて面中央部 (立上がり時)	226.0
	こて面中央部 (安定時)	206.0
(備考) 測定箇所は依頼者の指定による。 こて面温度は、通電後約2分で最高温度の達した後すぐに下降に転じ安定状態となった。		

試験成績書番号：05TR-K0456

Pro styling Care+ (PSC3869RJ) 外觀写真 (1)




Pro styling Care+ (PSC3869RJ) 外觀写真 (2)



試験成績書番号：05TR-K0456

A's style EX (AS2543J) 外観写真 (1)

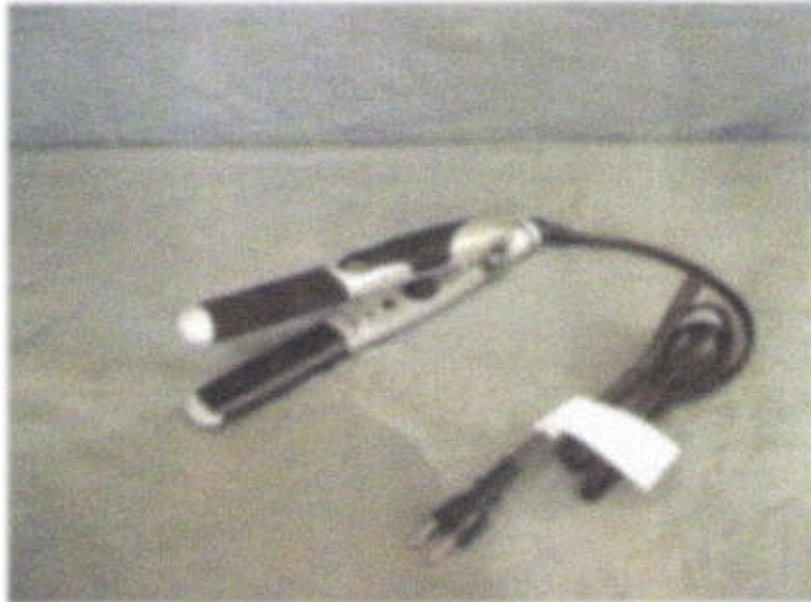

A's style EX (AS2543J) 外観写真 (2)

